


**TYPE DE REALISATION :** Maintenance de lignes HT  
Vérification des distances verticales et directes

**MAITRE DE L'OUVRAGE :** Grande Dixence  
TransElec sous-traitant d'EOS Réseau SA



**Ligne 220 kV Chamoson – Fionnay / supports n°51 à 52**  
**Ligne 125 kV Chandoline-Ferpècle / supports n°58 à 59**  
**Ligne 125 kV Chandoline-Ferpècle / supports n°202 à 204**  
**Ligne 125 kV Z'Mutt - Stalden / supports n° 8 à 10**

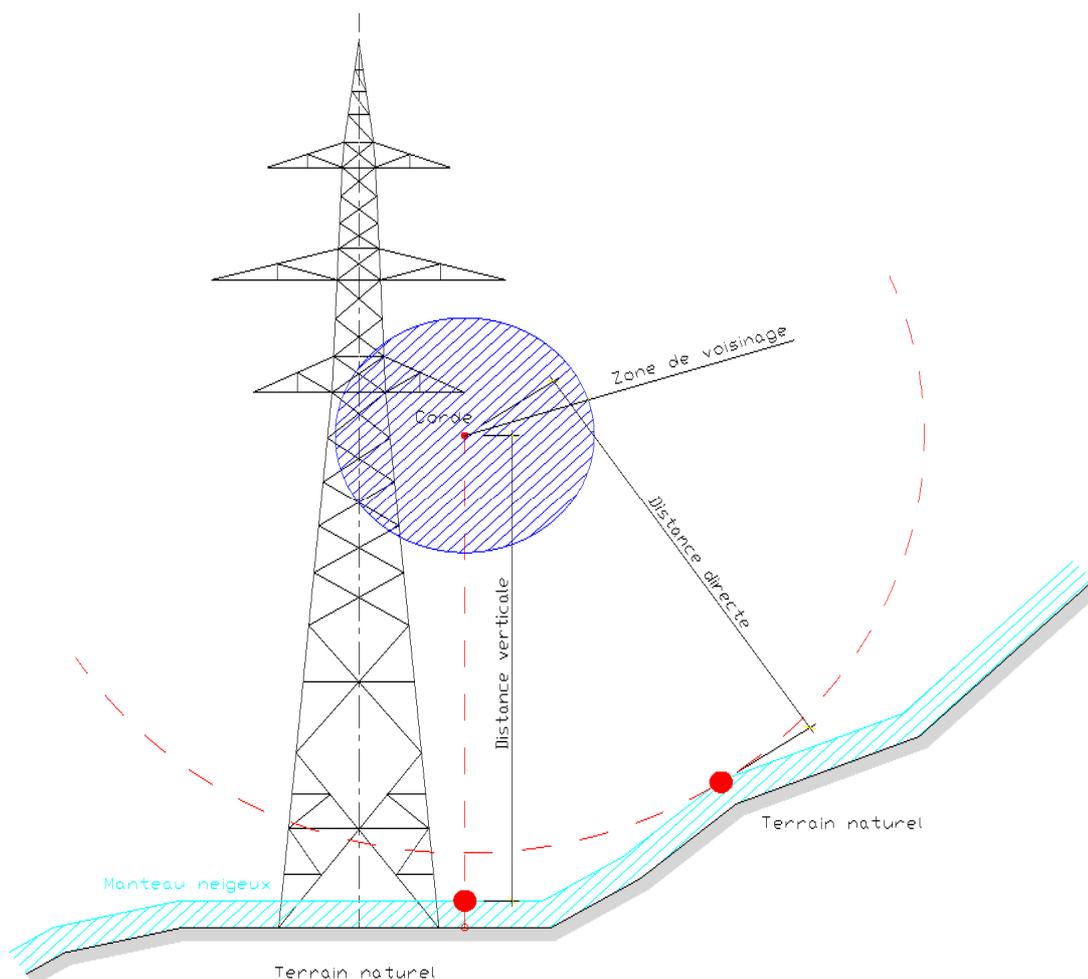

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Organisation des campagnes de levés par les géomètres
- Modélisation des tronçons de lignes HT dans PLS-CADD
- Analyse des distances en fonction des conditions climatiques et de charges

**Etude réalisée:** Direction des travaux de mensuration automne 2008  
Rapport d'ingénierie hiver 2009